


при първо изпълнение на II-ри етап

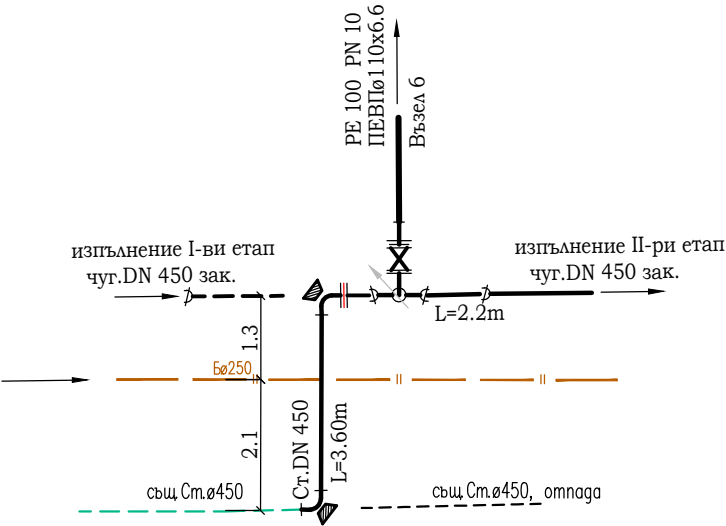


Възел временна връзка между I-ви и II-ри етап

Възел ба

ФСП; фланец стоманен плосък заварен	DN 450	PN 10	1 бр.
ПФГ; переход фланец-гладък край чугунен	DN 450	PN 10	1 бр.
К 90°; коляно 90° стоманено сегментно	DN 450	PN 10	2 бр.
БОБ; бетонен опорен блок за коляно 90°	DN 450		2 бр.
Само за изпитване			
ФГГ; фланец глух стоманен гладък	DN 450	PN 10	1 бр.

при последващо изпълнение на I-ви етап

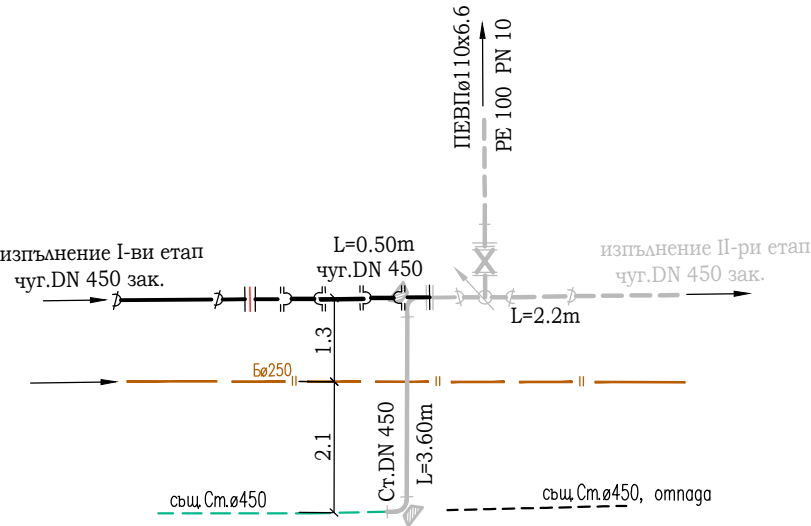

ФГГ; фланец глух стоманен гладък	DN 450	PN 10	1 бр.
ПФГ; переход фланец-гладък край чугунен	DN 450	PN 10	2 бр.
ПМФз; переход муфа-фланец закотвящ чугунен	DN 450	PN 10	1 бр.
ДСМе; двойноsvързваща муфа - експрес маншон	DN 450	PN 10	2 бр.
Само за изпитване			
ФГГ; фланец глух стоманен гладък	DN 450	PN 10	1 бр.