


1. / неметални

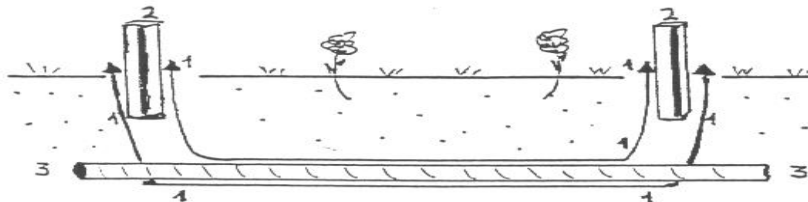

1= детекторна лента под или над кабели и тръбопроводи

2= разпределително табло, вътрешно свързване

3= кабел, тръбопровод

2.

3.

4.

5.

Контактът на проводниците в края и едната и началото на следващата детекторната лента, трябва да бъде абсолютно сигурен.

Това е възможно само при строго спазване на описания по-долу ред (т.1 - т.6).

При отклонения или прекъсвания свързването става по същия начин.

1.

1

2.

Клещите, предоставени от фирмата производител на детекторната лента се отварят едва тогава, когато затягането е извършено правилно.

Задължително проверете дали проводниците са здраво закрепени в съединителните елементи.

3.

